


Comprobación de detectores infrarrojos pasivos (PIR) o de presencia cubriéndolos con un trapo

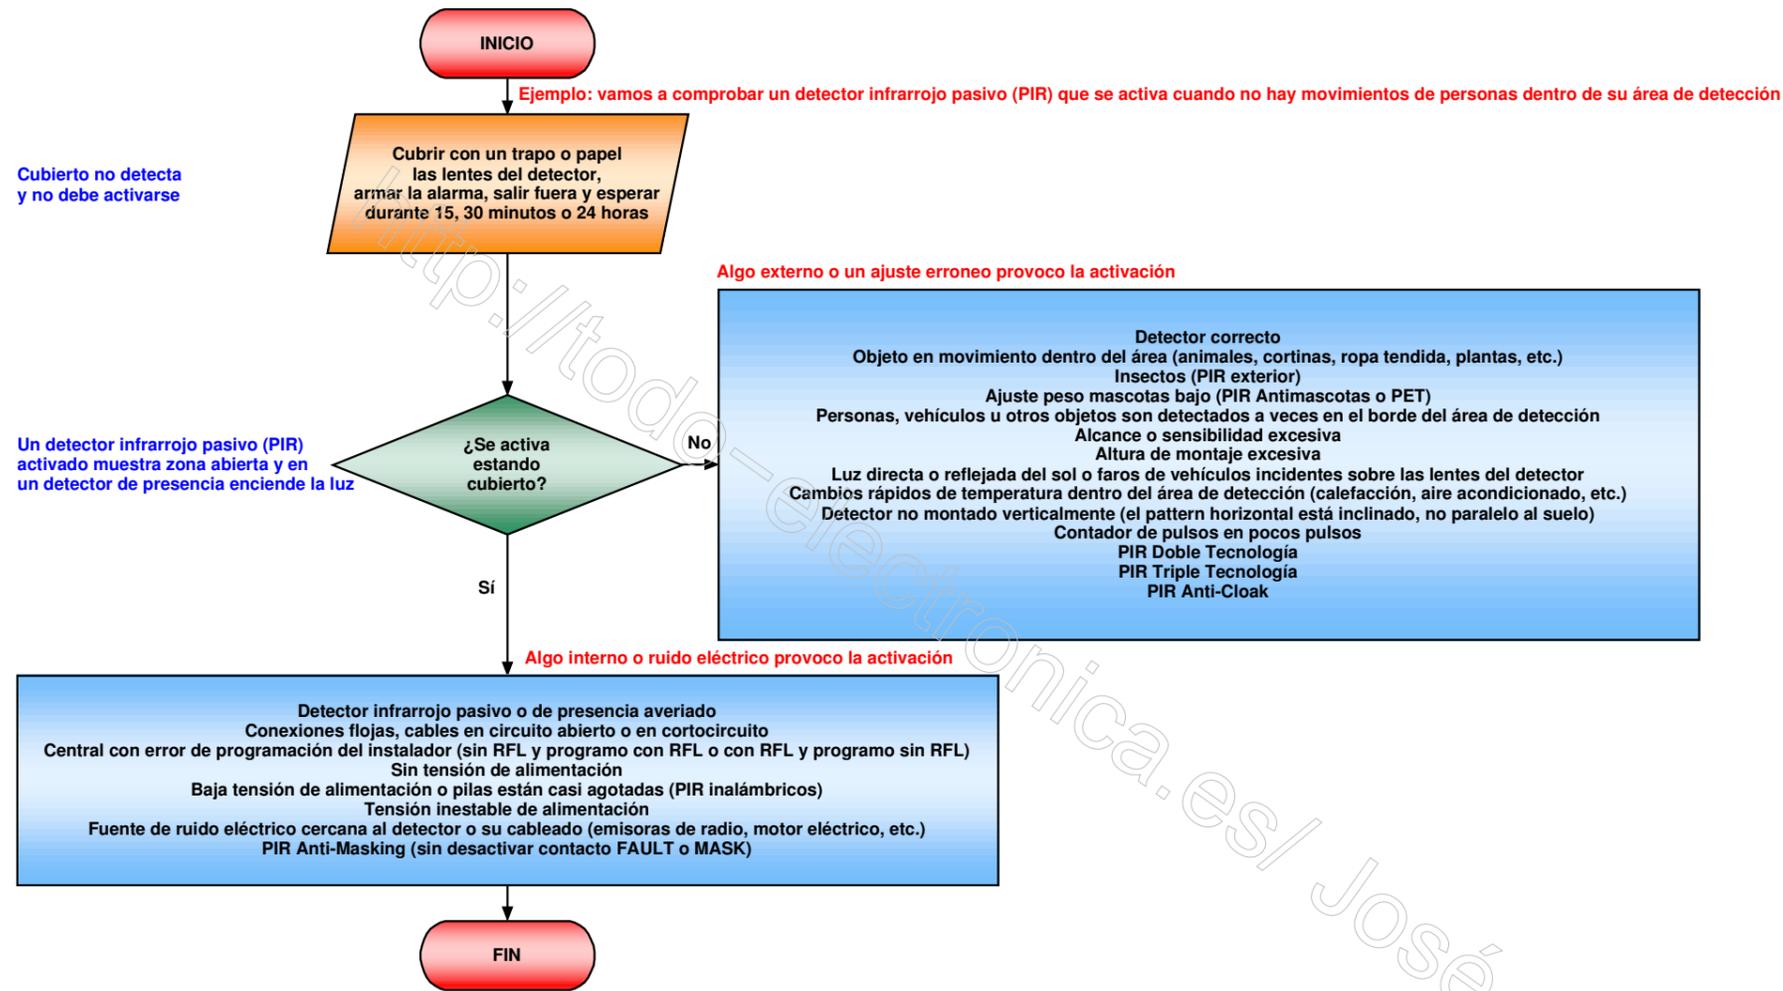

Cubierto no detecta y no debe activarse

Un detector infrarrojo pasivo (PIR) activado muestra zona abierta y en un detector de presencia enciende la luz

Notas:
Este método debe aplicarse cuando se activa si no hay movimientos de personas dentro de su área de detección.

Jose Antonio Sanchez Castillo