


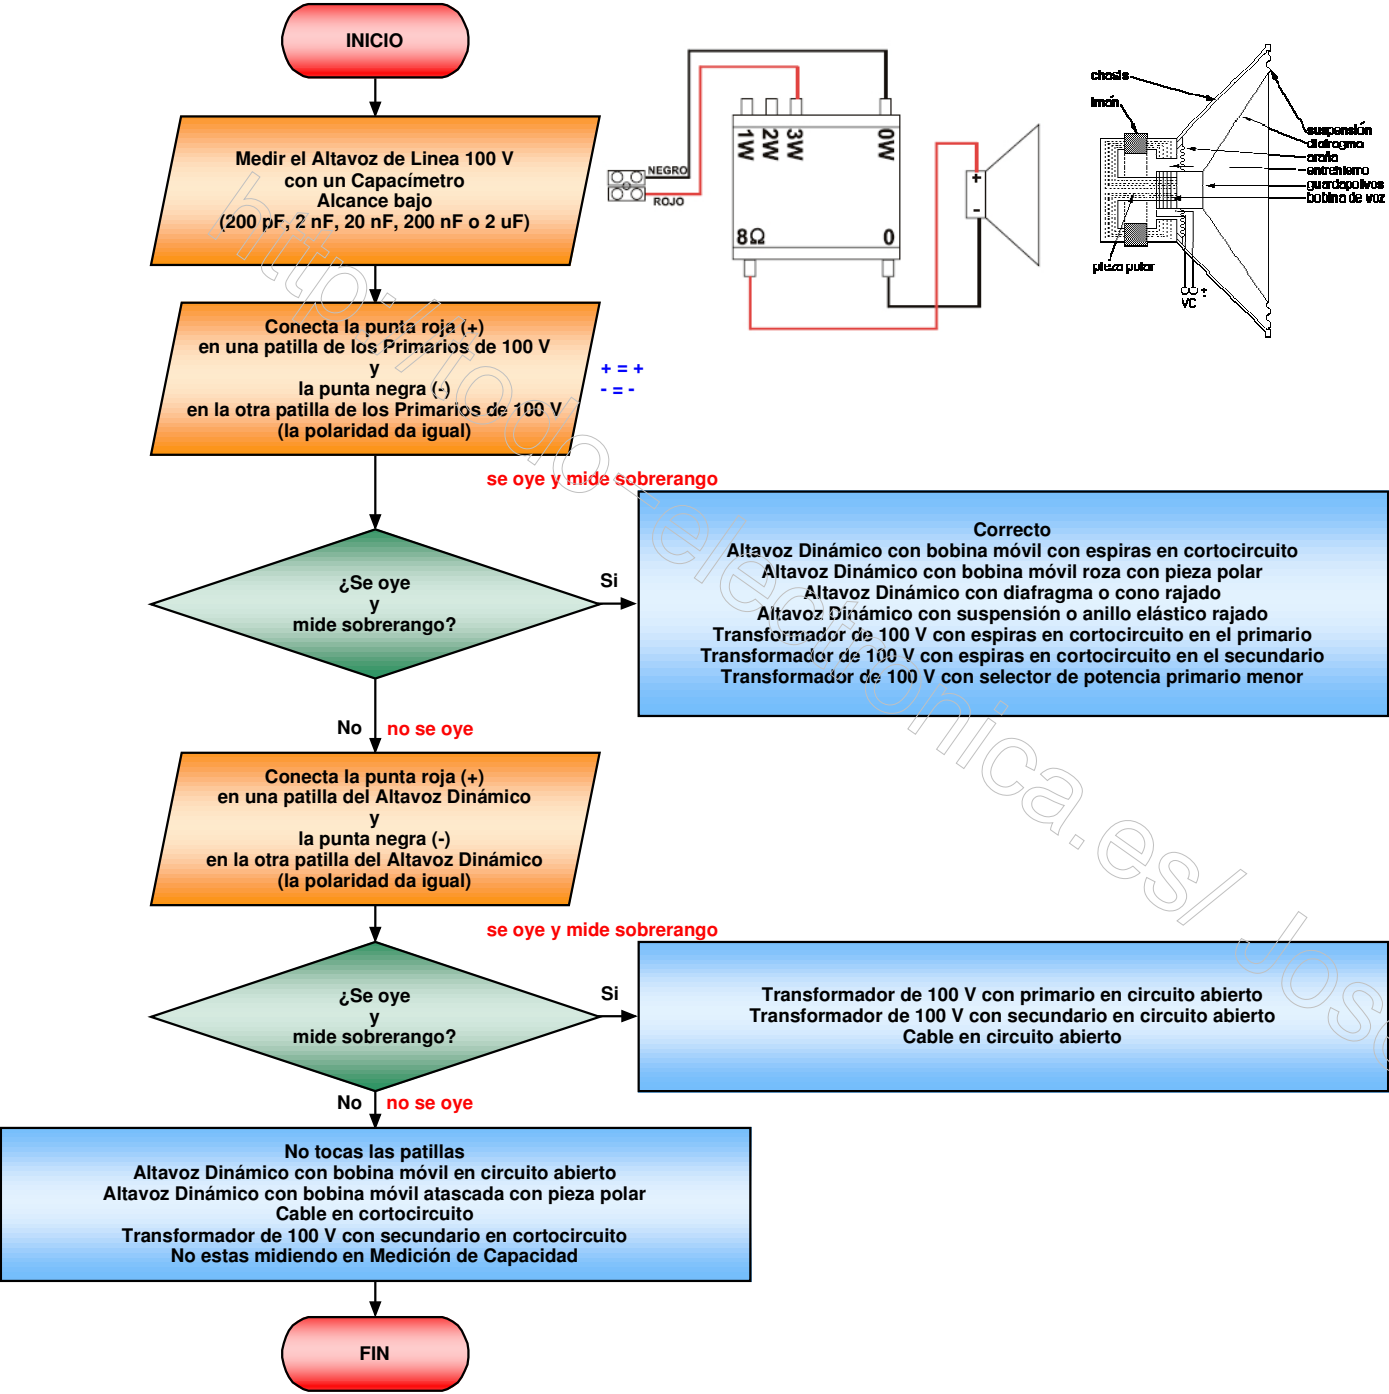

En Medición de Capacidad el sobrerango es indicado por un 1. a la izquierda o por OL (overload).

Altavoz Dinámico o Transformador de 100 V con espiras en cortocircuito:

- Disminuye el numero de espiras.
- Disminuye la inductancia.
- Disminuye la reactancia inductiva.
- Disminuye el factor de calidad.
- Disminuye el campo magnético.
- Disminuye la fuerza.
- Se oye flojo.
- Disminuye la longitud.
- Disminuye la resistencia.
- Aumenta la corriente.
- Aumenta el factor de disipación (sobrecalentamiento).

Notas:
Este procedimiento informa si el altavoz es capaz de convertir la electricidad en sonido.
Esta prueba es simple y no puede utilizarse para comprobar la calidad de un altavoz.