


Comprobación de un Interruptor Diferencial con un Cable entre neutro de salida y tierra

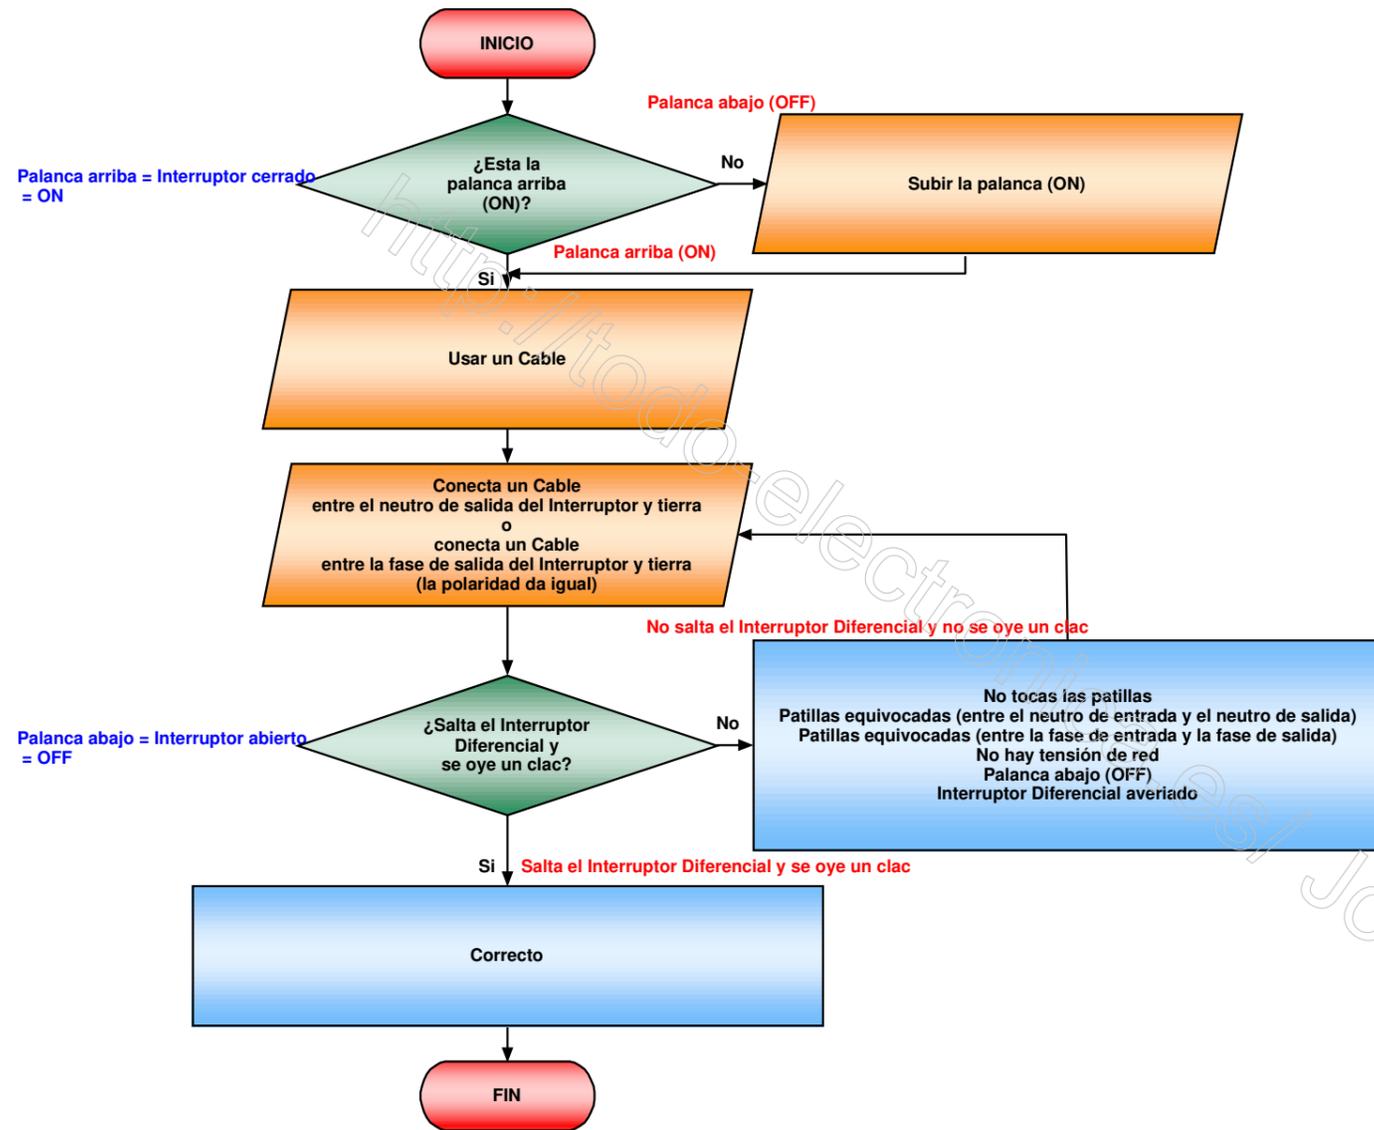

Notas:  
Más peligroso.  
Con este método no comprobamos: el tiempo de disparo y la corriente de disparo.

José Antonio Sánchez Castillo