


Comprobación de un Interruptor Diferencial desconectando el cable neutro de entrada y tocando el neutro de salida

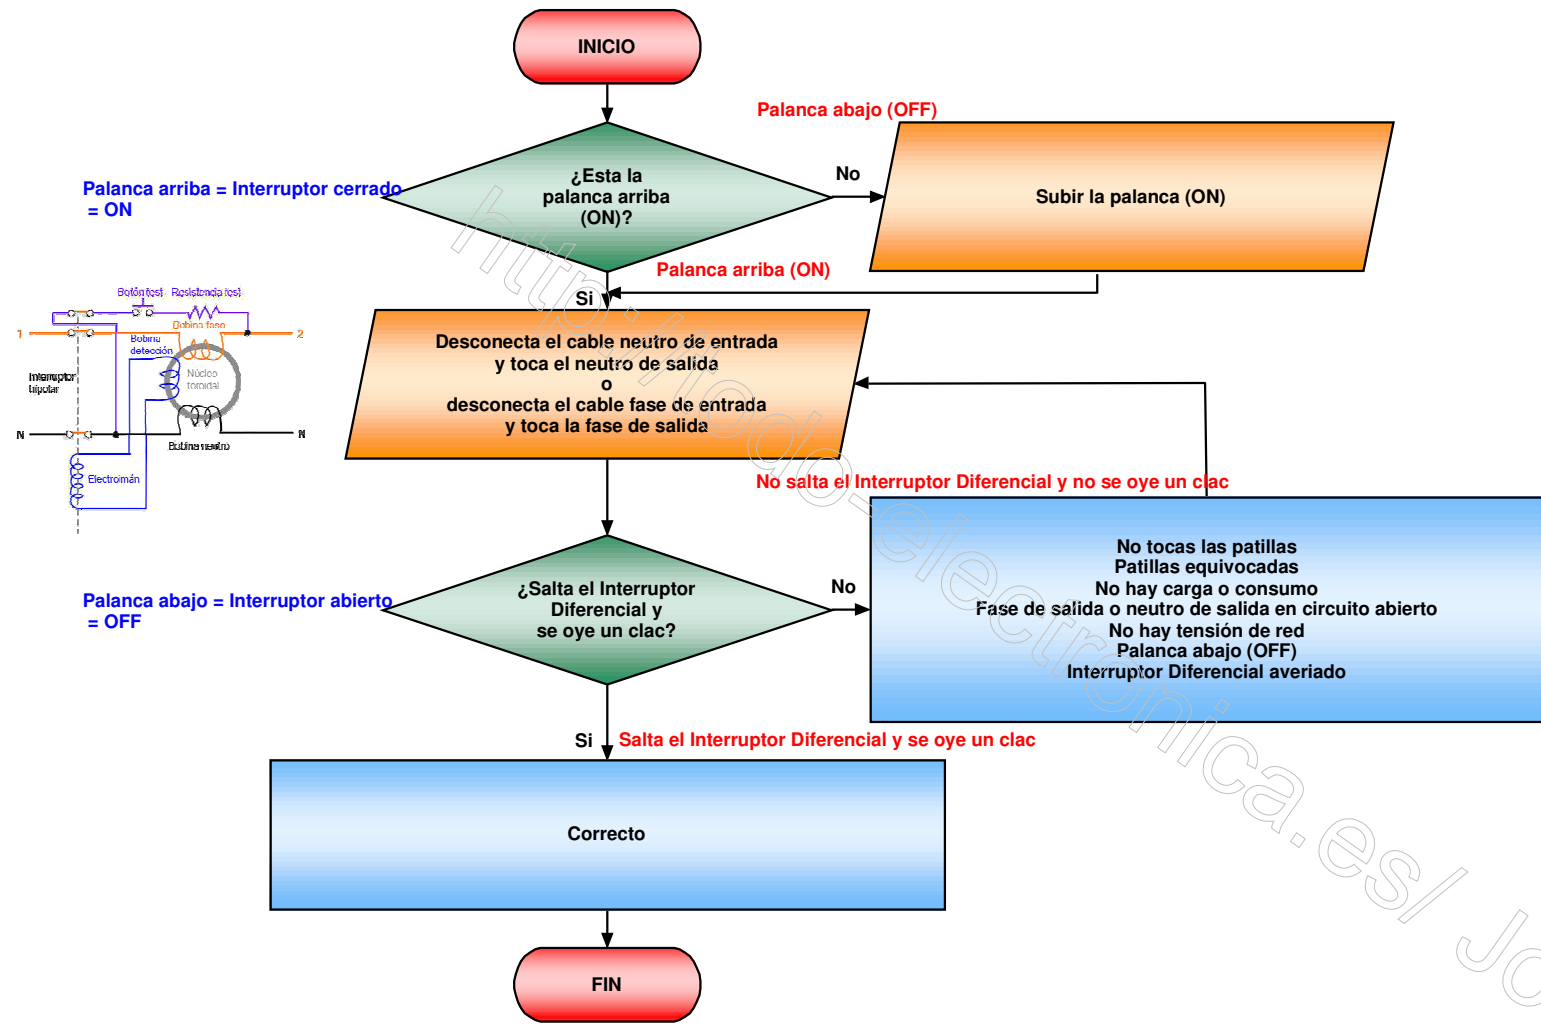

Notas:
 Con este método no comprobamos: Pulsador test, Resistencia test.
 Este método no verifica los siguientes parámetros: Tensión de contacto, Tiempo de disparo, Corriente de disparo, Corriente de fuga.

electronica.es/ José Antonio Sánchez Castillo