


Comprobación de un Interruptor Diferencial midiendo Continuidad con un Polímetro Digital

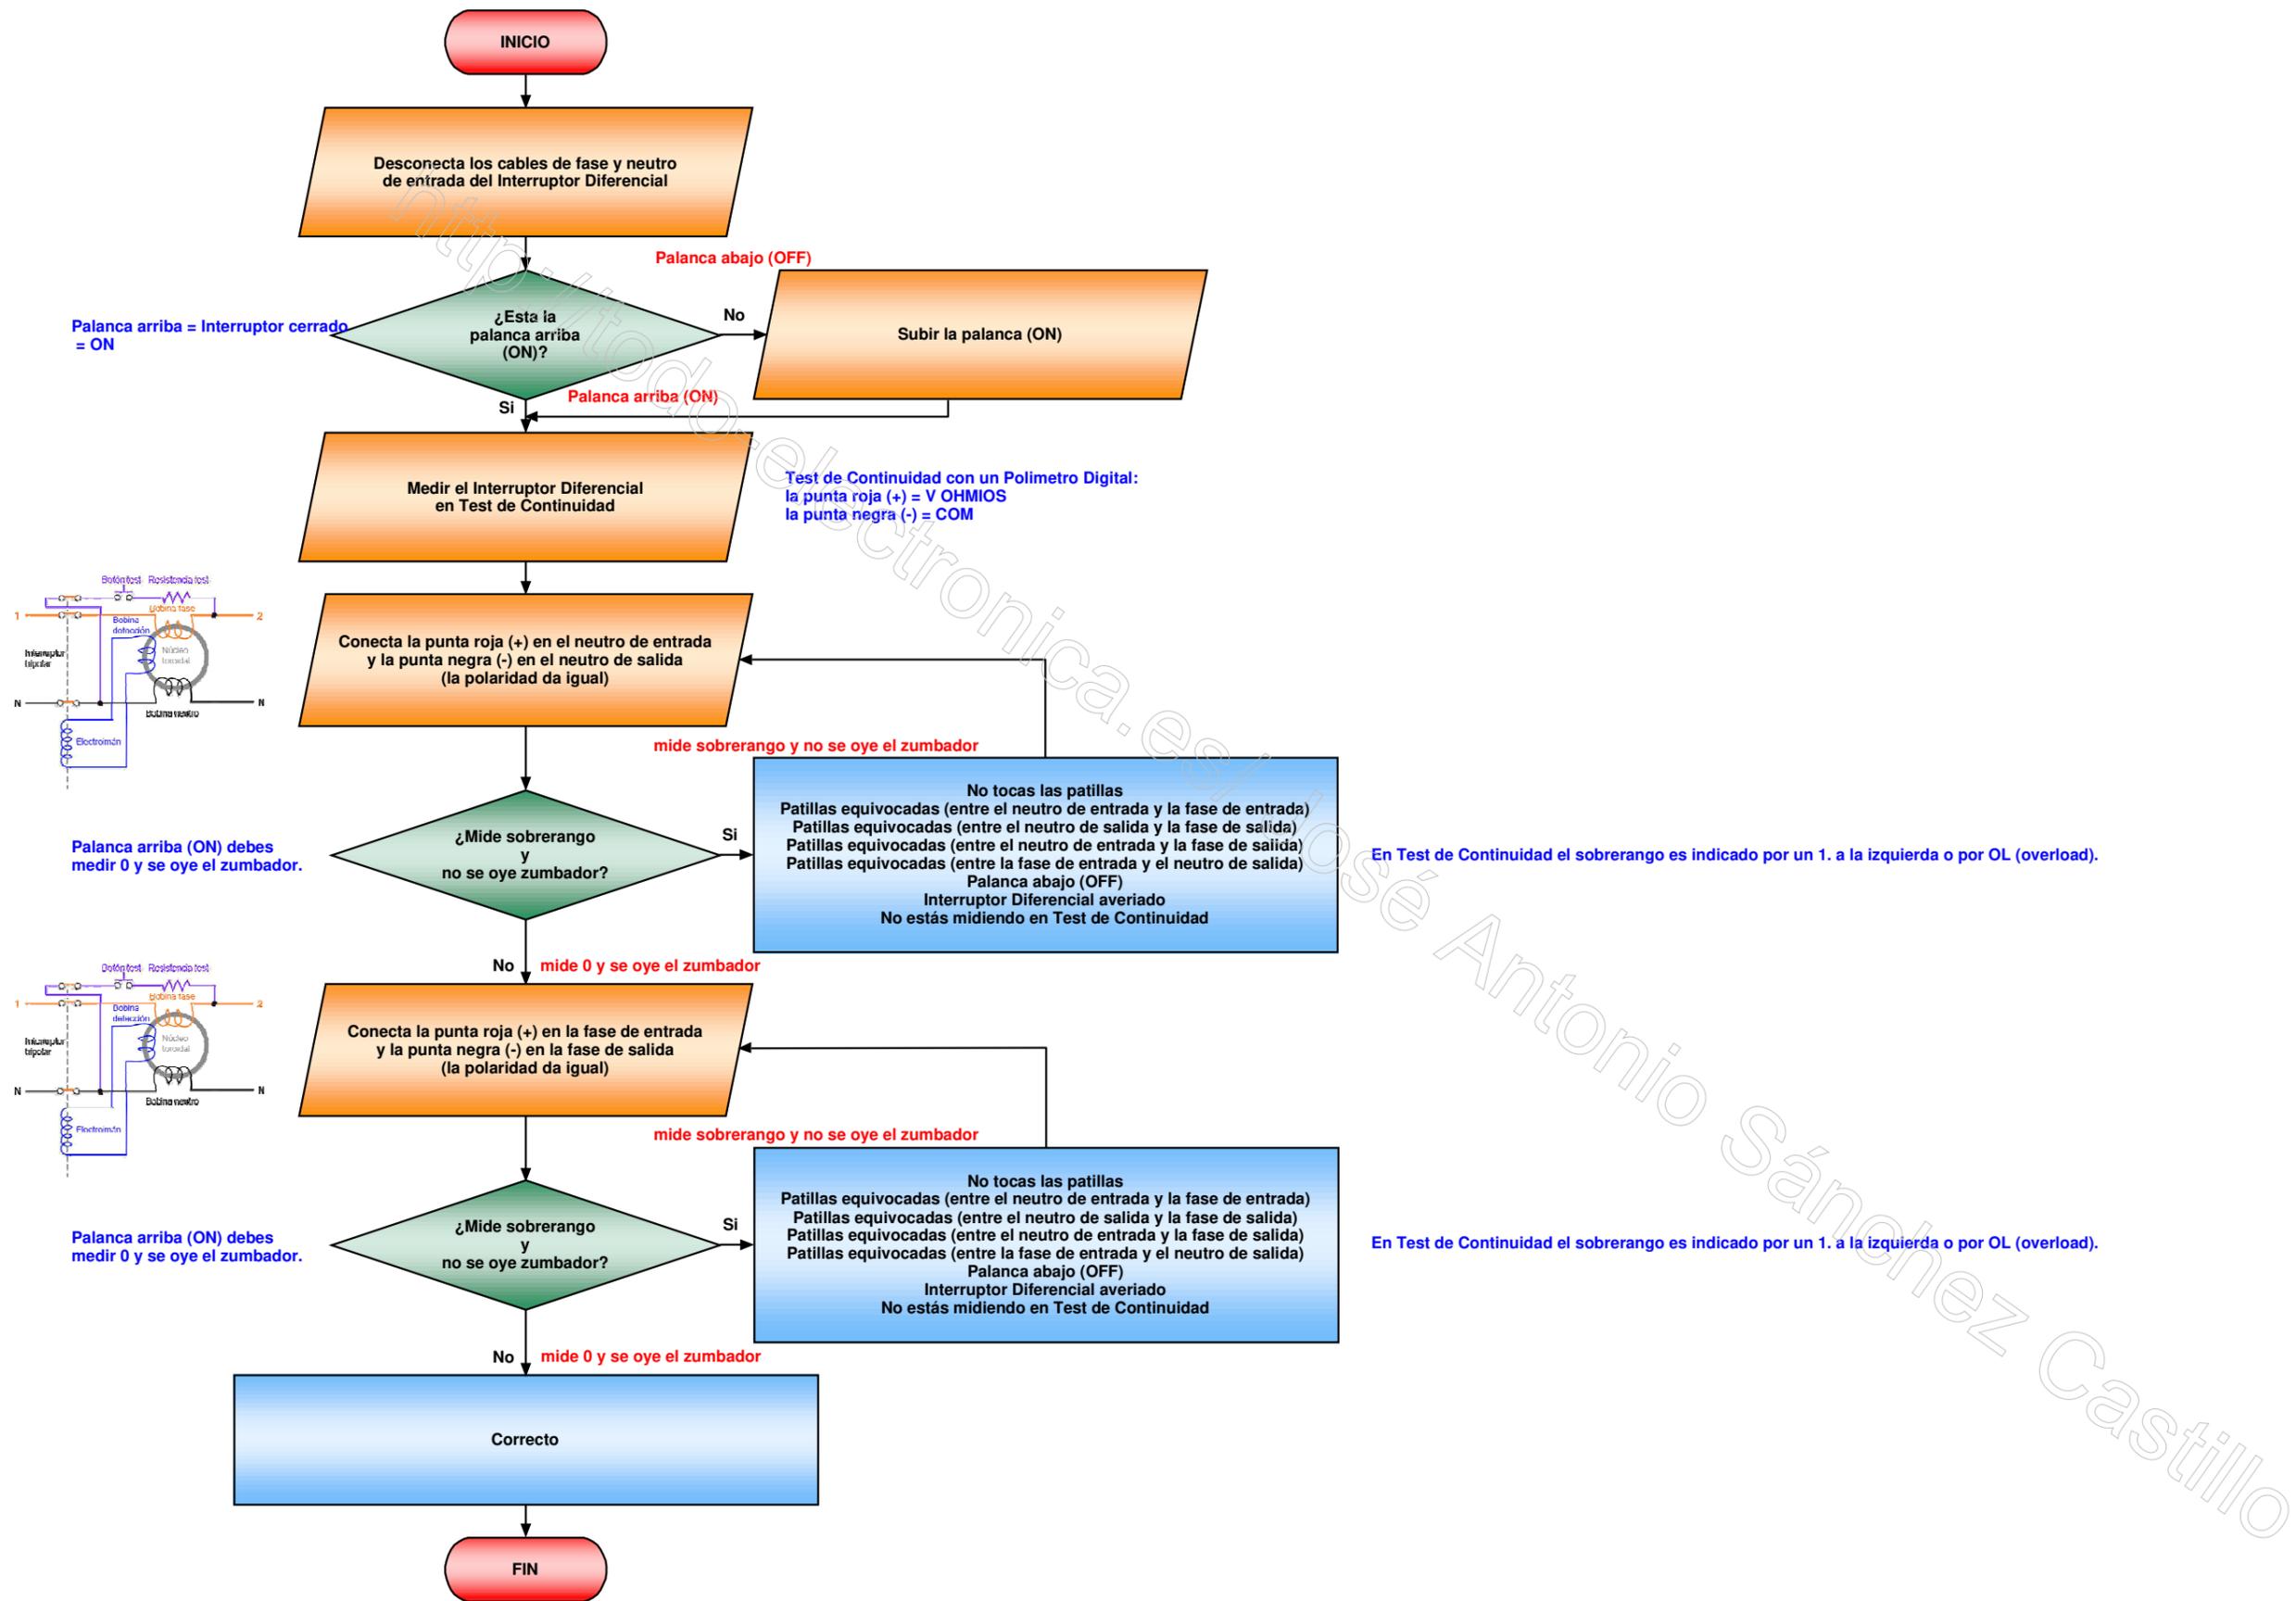

**Notas:**  
Con este método no comprobamos: Pulsador test, Resistencia test.  
Este método no verifica los siguientes parámetros: Tensión de contacto, Tiempo de disparo, Corriente de disparo, Corriente de fuga.